

BEST COPY
Available


CONTROLLED DISTRIBUTION

SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R0006000060009-9
KRAFTWERKSEITE

SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY


Annex

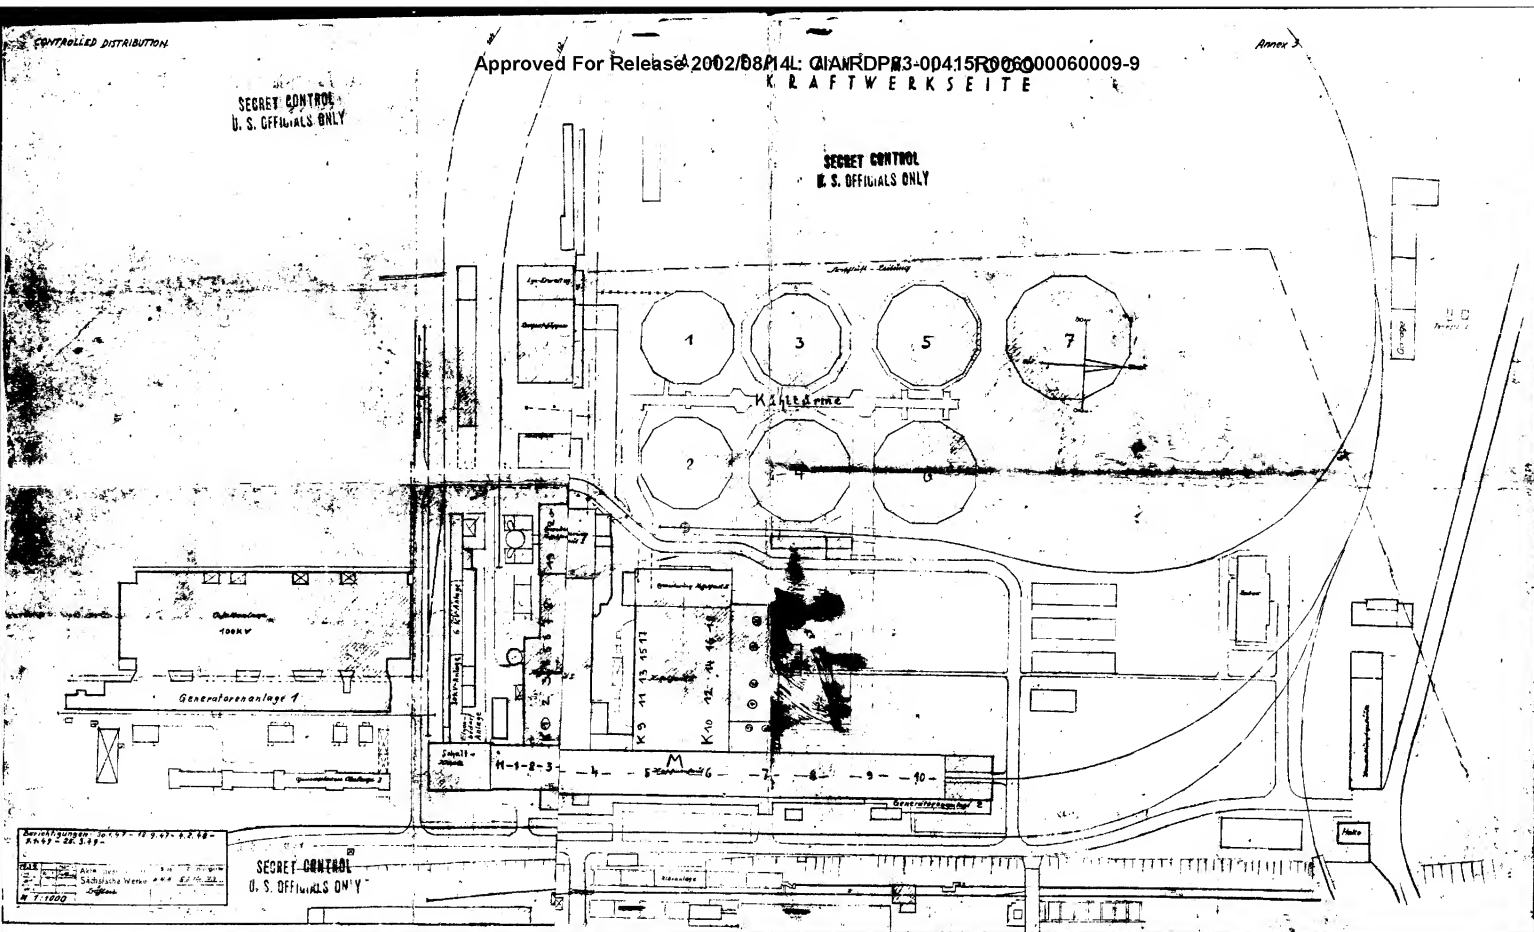

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY

25X1A



Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

Maschinenhaus

Pumpenhaus


Kesselhaus 2

Durch Bomben
zerstört

Durch Bomben
zerstört

Kesselhaus 1

Schema der Frischdampfleitungen für die
Boiler- & Turbinen-Anlagen
an den Maschinen 73, 74 u 75



- ☐ Dampfboilerwärmer mit Handverstellung
- ☒ Dampfboilerwärmer mit mechan. Schließvorrichtung
- ☒ Turbinenboilerwärmer mit elektr. Schließvorrichtung

Schema der Frischdampfleitungen

Zeichn. Nr.	368	Boiler	TK-K	368
Boiler	TK-K	368	Boiler	TK-K
Boiler	TK-K	368	Boiler	TK-K
Boiler	TK-K	368	Boiler	TK-K


Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY

25X1A




Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

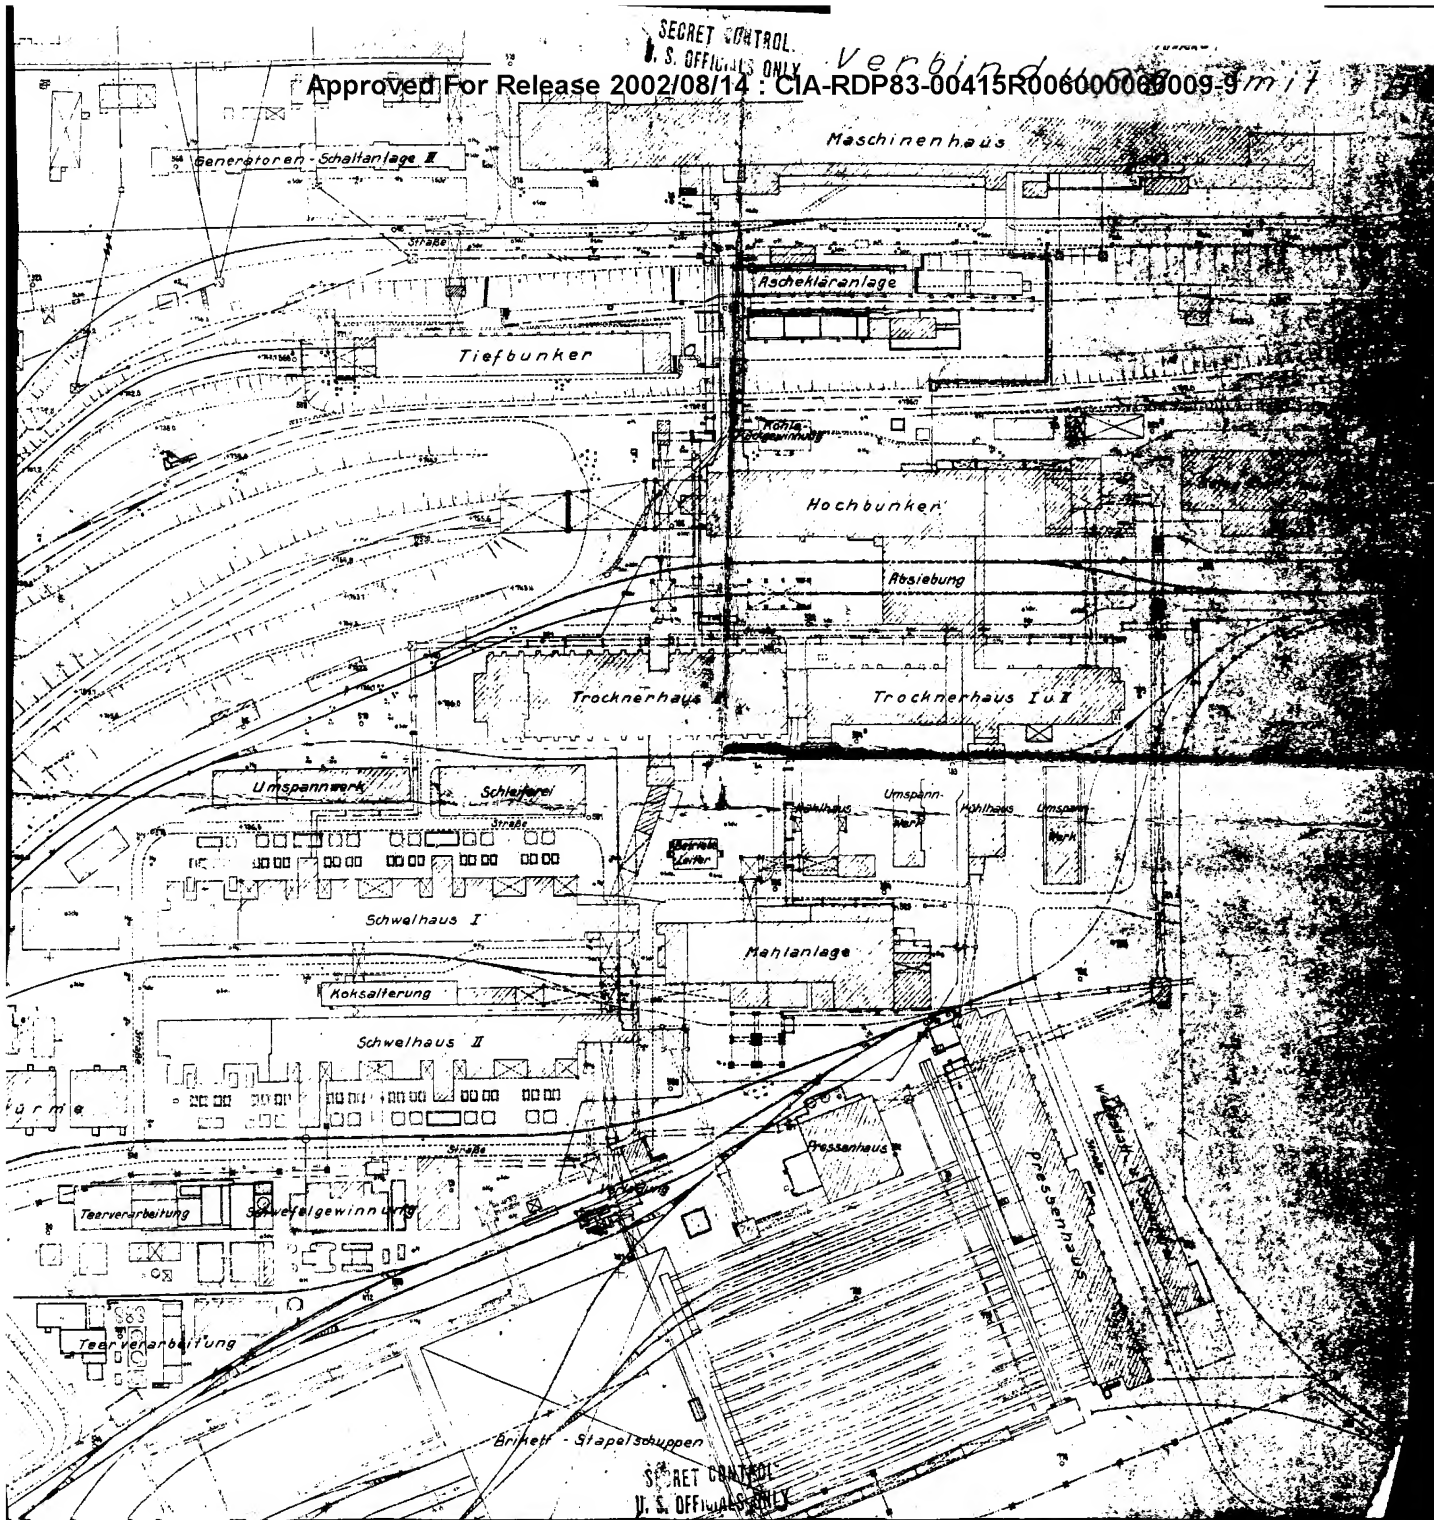

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9


SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY

25X1A

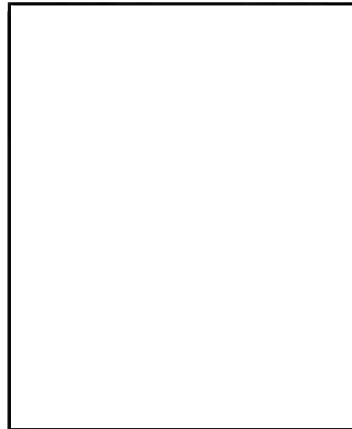

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

Annex 6

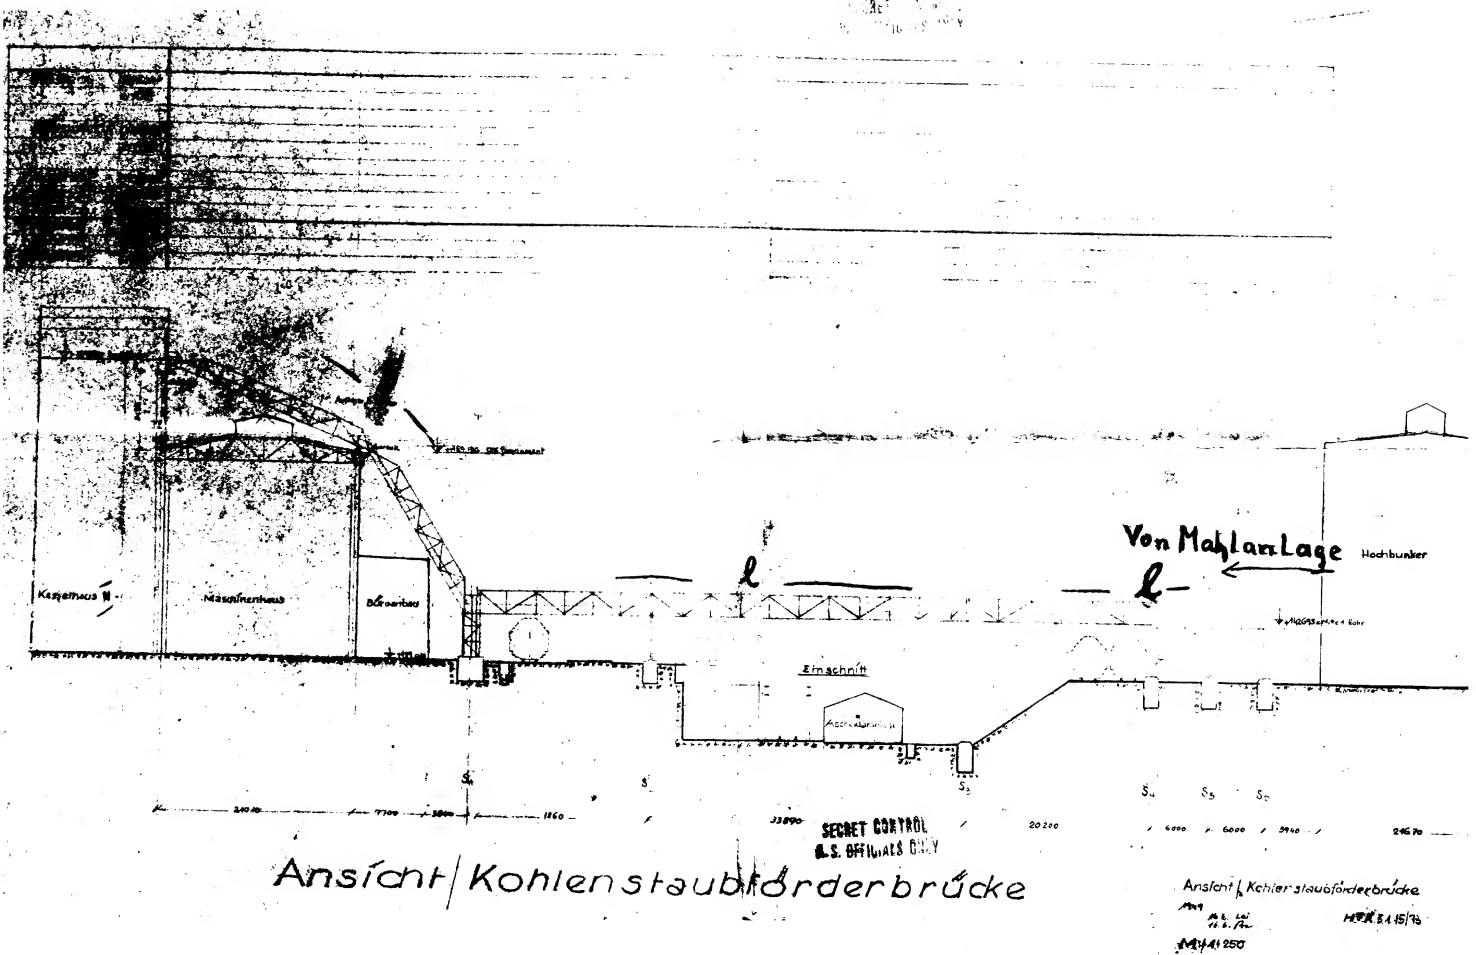

Approved For Release 2002/08/14 : CIA-RDP83-00415R006000060009-9

SECRET CONTROL
U. S. OFFICIALS ONLY

25X1A

